



24ZZS40002855474

EIC kód Odberného miesta

122602490

Číslo zmluvy

5100000430

Číslo obchodného partnera

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

(uzatvorená v súlade s § 31 ods. 2 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Prevádzkovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava IČO: 36 361 518 DIČ: 2022189048 IČ DPH: SK2022189048 Zapísaná v OR MS BA III, oddiel Sa, vložka číslo: 3879/B Držiteľ povolenia na distribúciu elektriny vydaného ÚRSO č. 2007E 0258. Ďalej len „Prevádzkovateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Ing. Miloš Červenka ved. tímu pripojenia a zákaz. stavieb Mgr. Filip Šimek manažér zákazníckych stavieb Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu/kód banky: 2628178102/1100 IBAN: SK84 1100 0000 0026 2817 8102 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Žiadateľ: Obec Zohor Obecný úrad NAM 1.MÁJA 1, 900 51 ZOHOR Právna forma: Iný subjekt IČO: 00 305 235 DIČ: 2020643779 IČ DPH: Zapísaný v štatistickom registri SR Malacky, oddiel vložka č. - Ďalej len „Žiadateľ“	Zastúpený osobami oprávnenými konať a podpisovať vo veciach Zmluvy: Bc. Martin Zálesňák Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Číslo účtu/kód banky 3201761002/5600 IBAN: SK19 5600 0000 0032 0176 1002 BIC (SWIFT): KOMASK2X

I. Predmet a účel Zmluvy

1.1 Predmetom Zmluvy je:

- záväzok Prevádzkovateľa na základe žiadosti Žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa (ďalej len „**DS**“) zo dňa 29. 12. 2025 zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto Zmluve a umožniť pripojenie Žiadateľa do DS po splnení povinností Žiadateľa uvedených v Obchodných podmienkach pripojenia (viď odsek 3.3 tejto Zmluvy), v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
- záväzok Žiadateľa uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za pripojenie vo výške a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a Obchodných podmienkach pripojenia.



ZOPC0050568B9E6C1FD0BBF84203BB49C654



1.2 Účelom tejto Zmluvy je:

- i) vytvorenie materiálno-technických podmienok a predpokladov na budúcu distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta uvedeného v článku II. tejto Zmluvy, v ktorom bude po splnení Obchodných podmienok pripojenia pripojené do DS odberné elektrické zariadenie Žiadateľa,
 - ii) špecifikácia pripojenia a stanovenie technických podmienok pripojenia odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS.
- 1.3 Predmetom tejto Zmluvy nie je fyzické pripojenie odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do DS. Na fyzické pripojenie je potrebné splniť podmienky vyplývajúce z tejto Zmluvy a uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo samostatnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcií elektriny a samostatnej zmluvy o dodávke elektriny.

II. Špecifikácia pripojenia

2.1	Špecifikácia odberného miesta				
	OBCHODNÁ 7 -, STAVBA, -, 900 51 ZOHOR	NN	3f x 250 (A)	2T	NIE
	a) Adresa Odberného miesta	b) Napät'. úroveň	c) Max. rez. kapacita	d) Typ merania	e) Výroba na OM
2.2	Cena za pripojenie				
	2 317,50	533,03	2 850,53		
	Bez DPH (EUR)	DPH (EUR)	Spolu k úhrade (EUR)		
2.3	Čas plnenia predmetu Zmluvy 290 dní od termínu zaplatenia ceny za pripojenie a splnenia Technických podmienok pripojenia zo strany Žiadateľa.				

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
- 3.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami neupravené touto Zmluvou sa riadia obchodnými podmienkami pripojenia do distribučnej sústavy, ktoré tvoria súčasť prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa (v tejto Zmluve len „Obchodné podmienky pripojenia“). Právne vzťahy založené touto Zmluvou sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Súdne spory zmluvných strán z tejto Zmluvy má právomoc riešiť výlučne príslušný súd Slovenskej republiky. Žiadateľ má v prípade splnenia podmienok uvedených zákone č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o riešenie sporu medzi Prevádzkovateľom a Žiadateľom. Žiadateľ, ktorý je spotrebiteľom, má za podmienok ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov.
- 3.4 V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Žiadateľa uvedené v tejto Zmluve a v prípade, že Žiadateľom je právnická osoba, zákonného/zmluvného zástupcu Žiadateľa, najmä za účelom uzatvorenia a riadneho plnenia tejto Zmluvy, jednoznačnej identifikácie, správy a fakturácie ceny za pripojenie. Poskytnutie požadovaných osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia môže Prevádzkovateľ odmietnuť uzatvoriť túto Zmluvu. Prevádzkovateľ v rámci plnenia tejto Zmluvy poskytne osobné údaje Žiadateľa príslušnému dodávateľovi elektriny, s ktorým má Prevádzkovateľ uzatvorenú rámcovú distribučnú zmluvu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Žiadateľa sú upravené v Pravidlách ochrany osobných údajov, pričom ich aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle Prevádzkovateľa.
- 3.5 Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch (2) vyhotoveniach s rovnakou právnou silou, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 3.6 Uzatvorením tejto Zmluvy stráca platnosť predchádzajúca zmluva o pripojení s totožným identifikátorom Odberného miesta uvedeným v ods. 2.1 tejto Zmluvy.
- 3.7 Nedooditeľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia a Príloha č. 2 – Grafické znázornenie pripojenia.
- 3.8 Lehota na prijatie návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia Žiadateľovi. Návrh tejto Zmluvy podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený Prevádzkovateľovi. Uplynutím tejto lehoty návrh na uzatvorenie Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek zmien, prípadne doplnení návrhu tejto Zmluvy Žiadateľom sa takto upravený návrh bude považovať za nový návrh zmluvy, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.



3.9 Žiadateľ čestne vyhlasuje, že má/v čase pripojenie do DS bude mať užívacie právo k

a) odbernému elektrickému zariadeniu, ktoré bude na základe tejto Zmluvy pripojené do DS (ďalej len „**Odborné elektrické zariadenie**“), elektrickej prípojke, prostredníctvom ktorej bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Elektrická prípojka**“) a iným elektroenergetickým zariadeniam prostredníctvom ktorých bude Odborné elektrické zariadenie pripojené do DS (ďalej len „**Iné zariadenia na pripojenie**“), nachádzajúcim sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, oprávňujúce Žiadateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS;

b) nehnuteľnosti/ stavbe, v/na ktorej je/bude Odborné elektrické zariadenie, Elektrická prípojka a Iné zariadenia na pripojenie, nachádzajúce sa za deliacim miestom uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, zriadené, oprávňujúce Žiadateľa na zriadenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie v/na takejto nehnuteľnosti/stavbe a na uzatvorenie tejto Zmluvy a pripojenie takéhoto Odborného elektrického zariadenia, Elektrickej prípojky a Iného zariadenia na pripojenie do DS.

Ak sa odberné miesto nachádza/bude nachádzať v bytovom dome, jeho príslušenstve alebo na jeho príslušenstve pozemku (patriacom k tomuto bytovému domu), Žiadateľ čestne vyhlasuje, že príslušný správca/spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasí s technickými podmienkami pripojenia uvedenými v tejto Zmluve.

3.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s textom tejto Zmluvy a jej Prílohy č. 1 riadne oboznámili, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ju obe zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

Za Prevádzkovateľa: Západoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Miloš Červenka, ved. tímu pripojenia a zákaz. stavieb

Mgr. Filip Šimek, manažér zákaznických stavieb

Za Žiadateľa:

Bc. Martin Zálesňák

Bratislava, 20. 1. 2026

Miesto, dňa

Podpis

Podpis

ZOHOR, 20.01.2026

Miesto, dňa

Podpis

Príloha č. 1 – Technické podmienky pripojenia

1. ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA

ZARIADENIA PREVÁDZKOVATEĽA

1.1 Prevádzkovateľ v súlade s touto Zmluvou ako investor a stavebník vybuduje pre zabezpečenie pripojenia Zariadení Žiadateľa do Distribučnej sústavy na vlastné náklady a nebezpečenstvo nasledujúce elektroenergetické stavby a zariadenia:

- VN káblová zemná prípojka pre TS káblom 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm² v celkovej dĺžke 1035m(slučka),
- kiosková TS s vonkajším ovládaním typ: EH11A.32. - (3.1.6a), DRr-400kVA, NNr-8výv, VNr-KKT (AirSoft) ,
- NN káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240mm² pre napojenie existujúci vedení vzdušných aj káblových v celkovej dĺžke 270m, (ďalej len "Zariadenia Prevádzkovateľa"), ktorých výlučným vlastníkom bude Prevádzkovateľ.

1.2 Kontaktnou osobou Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom je:

Filip Šimek, e-mail: filip.simek@zsdis.sk

TERMÍN VYBUDOVANIA ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ vybuduje Zariadenia Prevádzkovateľa najneskôr v lehote 290 kalendárnych dní odo dňa vystavenia Potvrdenia Prevádzkovateľom, v súlade s článkom 3. ods. 3.22 tejto prílohy, resp. v lehote o 120 kalendárnych dní dlhšej, ak k zaplateniu ceny za pripojenia a splneniu Technických podmienok pripojenia dôjde neskôr ako 1. októbra príslušného kalendárneho roka. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený túto lehotu v prípade potreby jednostranne predĺžiť (a to aj opakovane), a to písomným oznámením takéhoto predĺženia Žiadateľovi.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota uvedená v článku 1. ods. 1.3 tejto prílohy neplynie počas:

- a) omeškania Žiadateľa s plnením povinností uvedených v článku 3. tejto prílohy,
- b) trvania prekážky v čase uzatvorenia tejto Zmluvy neznámej, brániacej začatiu alebo pokračovaniu v budovaní Zariadení Prevádzkovateľa,
- c) trvania nepriaznivých poveternostných podmienok, brániacich začatiu alebo pokračovaniu v budovaní Zariadení Prevádzkovateľa.

Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že Prevádzkovateľ je oprávnený, lehoty uvedené v tomto článku 1 ods. 1.3 písm. a) a písm. b) tejto prílohy v prípade potreby jednostranne predĺžiť (a to aj opakovane), a to písomným oznámením takéhoto predĺženia Žiadateľovi.

1.5 Najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa je Prevádzkovateľ povinný podať návrh na kolaudáciu Zariadení Prevádzkovateľa (ak je pre užívanie Zariadení Prevádzkovateľa potrebné kolaudačné rozhodnutie).

1.6 Zariadenia Prevádzkovateľa sa stávajú súčasťou Distribučnej sústavy až dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie Zariadení Prevádzkovateľa na určený účel. Zariadenia Žiadateľa je preto možné pripojiť do Distribučnej sústavy najskôr dňom právoplatnosti takéhoto kolaudačného rozhodnutia; tým nie je dotknutá povinnosť Žiadateľa za tým účelom splniť povinnosti Žiadateľa uvedené v Obchodných podmienkach pripojenia, v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy a v Technických podmienkach pripojenia a podmienkach spolupráce, uvedené v tejto prílohe.

2. DELIACE MIESTO



2.1 Deliacim miestom medzi Zariadeniami Prevádzkovateľa a Zariadeniami Žiadateľa bude:

a) Vývodové svorky poistkových spodkov na vývode v novovybudovanej transformačnej stanici (ďalej TS)

3. ZO STRANY ŽIADATEĽA

ZARIADENIA ŽIADATEĽA A DOKLADY TÝKAJÚCE SA ZARIADENÍ ŽIADATEĽA

3.1. Žiadateľ v súlade s touto Zmluvou na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí vybudovanie nasledujúcich elektroenergetických stavieb a zariadení:

a) NN káblovú zemnú prípojku vrátane elektromerového rozvádzača s polopriamym meraním,

(ďalej len "Zariadenia Žiadateľa"), ktorých výlučným vlastníkom bude Žiadateľ.

3.2. Kontaktnou osobou Žiadateľa pre komunikáciu s Prevádzkovateľom je:

a) v technických veciach:

Bc. Martin Zálesňák, mobil: 0948 761 807, e-mail: zivotneprostredie@obeczoHOR.sk,

b) v ostatných veciach:

Bc. Martin Zálesňák, mobil: 0948 761 807, e-mail: zivotneprostredie@obeczoHOR.sk.

3.3. Žiadateľ je povinný doručiť Prevádzkovateľovi vo vzťahu k Zariadeniam Žiadateľa nasledujúce doklady:

a) projektovú dokumentáciu na elektroenergetické zariadenia Žiadateľa pre účely stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu vypracovanú oprávnenou osobou na odsúhlasenie pred realizáciou.

Žiadateľ ďalej doručí:

b) 1 x správu z odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revíziu správu) od vybudovaného elektroenergetického zariadenia Žiadateľa,

c) 1 x plán skutočného vyhotovenia elektroenergetického zariadenia, s vyznačením realizátora a dátumu realizácie, potvrdený oprávneným zhotoviteľom, s vyznačením všetkých zmien oproti projektovanému stavu, na podklade odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

d) 1 x fotokópiu atestov od meracích transformátorov (v čase pripojenia nie starších ako 12 mesiacov od úradného overenia), ak je predmetom pripojenia zariadenie s polopriamym alebo nepriamym meraním,

Kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu splnenie technických podmienok pripojenia (okrem projektovej dokumentácie), Žiadateľ doručí v elektronickej forme cez aplikáciu, ktorá je prístupná na www.zsdis.sk/dokumentacia alebo v papierovej forme na doručovaciu adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Projektovú dokumentáciu Žiadateľ doručí výlučne v papierovej forme na doručovaciu adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

Ak dôjde k uskutočneniu výjazdu Prevádzkovateľa za účelom vykonania pripojenia Žiadateľa do Distribučnej sústavy vyvolaného Žiadateľom a Prevádzkovateľ pripojenie a úkony s tým spojené nevykoná z dôvodov na strane Žiadateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený fakturovať Žiadateľovi poplatok za zbytočne uskutočnený výjazd podľa cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s. (Cenník služieb PDS).

SÚČINNOSŤ ŽIADATEĽA PRI BUDOVANÍ ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA

- 3.4. Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi alebo ním poverenému zhotoviteľovi Zariadení Prevádzkovateľa všetku potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní všetkých dostupných podkladov, údajov, vyjadrení a stanovísk, prípadne iných informácií, ktoré súvisia s budovaním Zariadení Prevádzkovateľa pre zabezpečenie inžinierskej a realizačnej činnosti pri budovaní Zariadení Prevádzkovateľa.
- 3.5. Žiadateľ je povinný zúčastňovať sa všetkých koordinačných stretnutí zvolaných Prevádzkovateľom alebo ním povereným zhotoviteľom Zariadení Prevádzkovateľa, nevyhnutne potrebných pre budovanie Zariadení Prevádzkovateľa. Ak o to Prevádzkovateľ Žiadateľa požiada, je Žiadateľ povinný na vlastné náklady zabezpečiť na takýchto koordinačných stretnutiach účasť projektanta Zariadení Prevádzkovateľa a Zariadení Žiadateľa. Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonávanie autorského dozoru projektanta Zariadení Prevádzkovateľa a Zariadení Žiadateľa. Žiadateľ je povinný poskytovať Prevádzkovateľovi alebo ním poverenému zhotoviteľovi Zariadení Prevádzkovateľa súčinnosť pri koordinácii prác Prevádzkovateľa alebo ním povereného zhotoviteľa Zariadení Prevádzkovateľa s prácami Žiadateľa alebo ním povereného zhotoviteľa Zariadení Žiadateľa na Stavbe Žiadateľa, v štádiu projektových prác a počas vykonávania Stavby Žiadateľa. Ak pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto odseku bude za Zhotoviteľa konať jeho zástupca, takáto osoba je povinná Prevádzkovateľovi vopred preukázať svoje oprávnenie na takéto konanie za Zhotoviteľa, a to písomným plnomocenstvom alebo písomným poverením.
- 3.6. Žiadateľ je povinný najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy Prevádzkovateľa zabezpečiť pripravenosť staveniska, na ktorom bude Prevádzkovateľ budovať Zariadenia Prevádzkovateľa tak, aby bola možná realizácia Zariadení Prevádzkovateľa v súlade s dohodnutým termínom na ich vybudovanie, ktorý je uvedený v tejto Zmluve.
- 3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že stavenisko, na ktorom bude Prevádzkovateľ budovať Zariadenia Prevádzkovateľa sa považuje za pripravené, ak budú splnené najmä nasledujúce podmienky:
- a) Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi súradnice trasy Zariadení Prevádzkovateľa, výšky terénu, na ktorom budú Zariadenia Prevádzkovateľa umiestnené, výšky umiestnenia Zariadení Prevádzkovateľa (elektrické skrine a transformačné stanice), a koordináciu realizácie Zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných zhotoviteľmi Žiadateľa a s existujúcimi inžinierskymi sieťami spracovanú na základe vytyčenia vlastníckymi (správcami) inžinierskych sietí. Žiadateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie podľa tohto písmena a) v digitálnej forme, vo formáte dwg a dgn.
 - b) Žiadateľ zabezpečí uvoľnenie staveniska pre budovanie Zariadení Prevádzkovateľa, a to tak, že v trase a na mieste budovania Zariadení Prevádzkovateľa sa nesmú nachádzať existujúce podzemné a nadzemné stavebné objekty, skládky (zeminy, sute materiálu a iné), zariadenia staveniska, a ani akékoľvek iné veci brániace alebo sťažujúce budovanie Zariadení Prevádzkovateľa.
 - c) Žiadateľ zabezpečí odstránenie stromov a iných porastov vrátane ich koreňového systému v trase a na mieste budovania Zariadení Prevádzkovateľa.
 - d) Žiadateľ zabezpečí umiestnenie všetkých inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizácia), ktoré sú súčasťou stavby Žiadateľa, ktorej budú slúžiť Odborné miesta.
 - e) Žiadateľ zabezpečí niveletu terénu, umožňujúcu výkop a zakrytie Zariadení Prevádzkovateľa (podzemných káblových elektrických vedení), v súlade s platnými technologickými postupmi pre jednotlivé typy podzemných káblových elektrických vedení. Žiadateľ zabezpečí niveletu terénu zároveň tak, že nebude potrebné upravovať výšku terénu na plánovanú niveletu nadzemných stavebných objektov a skryvka terénu nebude pod úložnou hĺbkou Zariadení Prevádzkovateľa (podzemných káblových elektrických vedení).
 - f) Žiadateľ zabezpečí niveletu pozemku pre osadenie transformačnej stanice.
 - g) Pri budovaní pozemných komunikácií Žiadateľ zabezpečí možnosť uloženia chráničiek Zariadení Prevádzkovateľa v prípade, ak sa Zariadenia Prevádzkovateľa budú umiestňovať pod takýmito pozemnými komunikáciami.
 - h) Žiadateľ zabezpečí, aby na stavenisku neboli tam, kde budú umiestňované Zariadenia Prevádzkovateľa vybudované konečné povrchové úpravy a spevnené plochy (napr. vybetónované chodníky, cesty, zámková dlažba, asfaltové povrchy a pod.), ktoré by za účelom umožnenia umiestnenia

Zariadení Prevádzkovateľa, vyžadovali ich odstránenie (búracie práce).

i) Po vybudovaní Zariadení Prevádzkovateľa (podzemných káblových elektrických vedení) Žiadateľ bezodkladne zabezpečí vybudovanie a z hutnenie podlažia, vybudovanie obrubníkov, prípadne iných častí nadzemných objektov, ktorých horná hrana určí výškový bod navrhovaného terénu pre umožnenie presného výškového a smerového umiestnenia Zariadení Prevádzkovateľa (elektrických skríň, trafostaníc).

j) Ak budú Zariadenia Prevádzkovateľa (elektrické skrine) budované pri fasáde stavebných objektov, Žiadateľ zabezpečí, aby takéto stavebné objekty boli zrealizované minimálne v rozsahu hrubej stavby.

k) Žiadateľ zabezpečí prístupové cesty na stavenisko spôsobilé na vstup a vjazd mechanizmov a dopravu stavebných výrobkov (materiálu), potrebných pre budovanie Zariadení Prevádzkovateľa. V prípade Zariadení Prevádzkovateľa (transformačná stanica), Žiadateľ zabezpečí nosnosť prístupových ciest minimálne 40 t.

l) Žiadateľ zistí (ak o tejto skutočnosti nemá vedomosť) a následne oznámi Prevádzkovateľovi, či tam, kde budú Prevádzkovateľom umiestňované Zariadenia Prevádzkovateľa, sú umiestnené aj iné stavby alebo zariadenia, a ak áno, zároveň oznámi Prevádzkovateľovi, o aké stavby a zariadenia ide, kde sú umiestnené a kto je ich vlastník, užívateľ alebo prevádzkovateľ. Ak tam, kde budú Prevádzkovateľom umiestňované Zariadenia Prevádzkovateľa, sú umiestnené aj iné stavby alebo zariadenia a Žiadateľ vyššie uvedenú povinnosť nesplní, alebo splní len vo vzťahu k niektorým stavbám a zariadeniam, zodpovedá Prevádzkovateľovi za škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v dôsledku toho vznikne, pričom za takúto škodu sa považuje aj Prevádzkovateľom uhradená náhrada škody vlastníkom, užívateľom alebo prevádzkovateľom takýchto stavieb a zariadení za ich poškodenie Prevádzkovateľom pri budovaní Zariadení Prevádzkovateľa v dôsledku porušenia tejto povinnosti Žiadateľa alebo splnía tejto povinnosti Žiadateľa len vo vzťahu k niektorým takýmto stavbám a zariadeniam.

m) Ak z dôvodu na strane Žiadateľa, bude distribučný káblový rozvod navrhnutý s použitím káblových šácht, tieto budú považované za súčasť stavby Žiadateľa. Žiadateľ zabezpečí na svoje náklady ich osadenie a montáž.

3.8. Ak Žiadateľ poruší povinnosti uvedené v článku 3 ods. 3.4 – 3.7 tejto prílohy, je Prevádzkovateľ oprávnený buď od tejto Zmluvy odstúpiť alebo jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy. Ak sa Prevádzkovateľ rozhodne jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy, nie je tým dotknutá povinnosť Žiadateľa uvedená v článku 3 ods. 3.4 – 3.7 tejto prílohy a ani právo Prevádzkovateľa v dôsledku nesplnenia uvedenej povinnosti Žiadateľa od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Prevádzkovateľom.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA

3.9. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa, v rozsahu re alizačnej projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa a štruktúre spôsobilej na samostatné užívanie (samostatné stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory) (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Súčasťou Projektovej dokumentácie musí byť (i) situačný výkres stavu územia spracovaný na podklade katastrálnej mapy (súťaž katastrálnej mapy a mapy určeného operátu), so zakreslením Zariadení Prevádzkovateľa a Zariadení Žiadateľa, pričom Zariadenia Prevádzkovateľa a Zariadenia Žiadateľa musia byť farebne rozlíšené, a (ii) koordinačný výkres (koordinácia realizácie Zariadení Prevádzkovateľa s realizáciou ďalších inžinierskych sietí realizovaných zhotoviteľmi Žiadateľa a s existujúcimi inžinierskymi sieťami), spracovaný na základe vytýčenia vlastníckmi (správcami) inžinierskych sietí. Vypracovanie situačného výkresu stavu územia a koordinačného výkresu je Žiadateľ povinný zabezpečiť aj v elektronickej forme. Žiadateľ je povinný spracovanie Projektovej dokumentácie konzultovať s Prevádzkovateľom a predložiť ju Prevádzkovateľovi na konečné schválenie. Prevádzkovateľ je povinný sa k návrhu Projektovej dokumentácie, ktorá mu bude predložená Žiadateľom na schválenie spoločne s Projektovou dokumentáciou na elektroenergetické zariadenia Žiadateľa, vyjadriť najneskôr v lehote 30 pracovných dní odo dňa doručenia Projektovej dokumentácie Prevádzkovateľovi. Záväzok Žiadateľa vypracovať Projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Prevádzkovateľom.

3.10. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie Projektovej dokumentácie v súlade s minimálnymi požiadavkami na projektovú dokumentáciu,

ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.

3.11. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby boli pri vypracovaní Projektovej dokumentácie použité iba materiály schválené Prevádzkovateľom. Katalóg schválených materiálov Prevádzkovateľa je uverejnený na Dodávateľskom portáli www.dp.zsdis.sk.

3.12. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Prevádzkovateľ zistí (a to aj dodatočne a bez ohľadu na to, že prevzatie Projektovej dokumentácie v súlade s článkom 3 ods. 3.22 tejto prílohy potvrdil Žiadateľovi Potvrdením), že Projektová dokumentácia má vady, ktoré bránia Prevádzkovateľovi začať alebo pokračovať v budovaní Zariadení Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ bezodkladne po tomto zistení Žiadateľa vyzve na zabezpečenie odstránenia týchto väd. Žiadateľ je povinný zabezpečiť odstránenie týchto väd bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa. Počas obdobia od odoslania výzvy Prevádzkovateľa na zabezpečenie odstránenia takýchto väd do dňa odstránenia takýchto väd lehota uvedená v článku 1. ods. 1.3 tejto prílohy neplynie. Ak Žiadateľ nezabezpečí odstránenie týchto väd v lehote uvedenej v tomto odseku, je Prevádzkovateľ opravený od tejto Zmluvy buď odstúpiť alebo jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy. Ak sa Prevádzkovateľ rozhodne jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy, nie je tým dotknutá povinnosť Žiadateľa odstrániť vady Projektovej dokumentácie a ani právo Prevádzkovateľa v dôsledku nesplnenia uvedenej povinnosti Žiadateľa od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Prevádzkovateľom. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak v dôsledku odstránenia väd Projektovej dokumentácie bude potrebné povolenie zmeny stavby (Zariadení Prevádzkovateľa alebo ich časti) príslušnými orgánmi verejnej moci a/alebo opätovné získanie Dokladov (viď. článok 3 ods. 3.21 tejto prílohy) alebo niektorých z nich, je ich Žiadateľ povinný zabezpečiť, a to bezodkladne najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa odstránenia väd Projektovej dokumentácie. Počas obdobia od odstránenia väd Projektovej dokumentácie do dňa zabezpečenia príslušných potrebných povolení a Dokladov lehota uvedená v článku 1. ods. 1.3 tejto prílohy neplynie. Ak Žiadateľ nezabezpečí príslušné potrebné povolenia a Doklady v lehote uvedenej v tomto odseku, je Prevádzkovateľ opravený od tejto Zmluvy buď odstúpiť alebo jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy. Ak sa Prevádzkovateľ rozhodne jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy, nie je tým dotknutá povinnosť Žiadateľa zabezpečiť príslušné potrebné povolenia a Doklady a ani právo Prevádzkovateľa v dôsledku nesplnenia uvedenej povinnosti Žiadateľa od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Prevádzkovateľom. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak v dôsledku odstránenia väd Projektovej dokumentácie bude Žiadateľom vykonané majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam (viď. článok 3 ods. 3.15 a nasl. tejto prílohy) nedostatočné, je Žiadateľ povinný vykonať potrebné majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam v súlade s touto prílohou, a to bezodkladne najneskôr však v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa odstránenia väd Projektovej dokumentácie. Počas obdobia od odstránenia väd Projektovej dokumentácie do dňa vykonania potrebného majetkovoprávneho vysporiadania vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam lehota uvedená v článku 1. ods. 1.3 tejto prílohy neplynie. Ak Žiadateľ nezabezpečí vykonanie potrebného majetkovoprávneho vysporiadania vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam v leho te uvedenej v tomto odseku, je Prevádzkovateľ opravený od tejto Zmluvy buď odstúpiť alebo jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy. Ak sa Prevádzkovateľ rozhodne jednostranne zmeniť termín vybudovania Zariadení Prevádzkovateľa, ktorý je dohodnutý v článku 1 ods. 1.3 tejto prílohy, nie je tým dotknutá povinnosť Žiadateľa zabezpečiť vykonanie potrebného majetkovoprávneho vysporiadania vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam a ani právo Prevádzkovateľa v dôsledku nesplnenia uvedenej povinnosti Žiadateľa od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Prevádzkovateľom.

POVOLENIE BUDOVANIA ZARIADENÍ PREVÁDZKOVATEĽA

3.13. Žiadateľ je povinný v mene Prevádzkovateľa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia a iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie Zariadení Prevádzkovateľa, ako aj akýchkoľvek ďalších rozhodnutí, povolení, oznámení a iných správnych aktov orgánov verejnej moci, potrebných pre vybudovanie Zariadení Prevádzkovateľa alebo súvisiacich s vybudovaním Zariadení



Prevádzkovateľa, a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení, oznámení a iných správnych aktov orgánov verejnej moci. Za týmto účelom Prevádzkovateľ vystaví a zašle plnú moc najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia elektronickej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v ostatných veciach.

3.14. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Zariadení Prevádzkovateľa, t. j. prevod práv a povinností Prevádzkovateľa ako stavebníka Zariadení Prevádzkovateľa na inú osobu. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu v sume 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

MAJETKOVOPRÁVNE VYSPORIADANIE VZŤAHU K NEHNUTEĽNOSTIAM DOTKNUTÝM ZARIADENIAM PREVÁDZKOVATEĽA

3.15. Ak budú Zariadenia Prevádzkovateľa umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto prílohy označované ako "Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa". Ak budú Zariadenia Prevádzkovateľa umiestnené na nehnuteľnostiach, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto prílohy označované ako "Cudzie zaťažené nehnuteľnosti". Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len "Zaťažené nehnuteľnosti").

3.16. Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledujúcim spôsobom:

a) V prípade Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú transformačnými stanicami s vnútorným vyhotovením (kioskové alebo murované), ktoré budú umiestnené na Zaťažených nehnuteľnostiach - pozemkoch (t. j. nebudú umiestnené v/na stavbách spojených so zemou pevným základom, bytoch alebo nebytových priestoroch), je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k týmto častiam takýchto Zaťažených nehnuteľností vo výmere určenej Prevádzkovateľom, ktorá zodpovedá ich zastavaniu transformačnými stanicami, ich súčastami a príslušenstvom a ktorá je potrebná na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravu a rekonštrukciu týchto Zariadení Prevádzkovateľa (ďalej len "Potrebné časti"). V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k Potrebným častiam Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, a to uzatvorením zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa medzi Žiadateľom ako ich predávajúcim a Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim, za kúpnu cenu v celkovej sume 100 EUR (v prípade platcu DPH sa ku kúpnej cene účtuje DPH) za celú výmeru Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa. V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k Potrebným častiam Cudzích Zaťažených nehnuteľností, a to uzatvorením zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí Cudzích Zaťažených nehnuteľností v prospech Prevádzkovateľa, medzi vlastníkom Potrebných častí Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako ich predávajúcim, Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim a Žiadateľom ako platiteľom kúpnej ceny, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnej ceny. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením vlastníckeho práva podľa tohto písmena a) (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením príslušnej zmluvy, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom.

b) V ostatných prípadoch je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa (in personam) viaznucemu na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Prevádzkovateľa stavať (umiestniť) a prevádzkovať Zariadenia Prevádzkovateľa na Zaťažených nehnuteľnostiach a práve vstupu, prechodu a prejazdu za tým účelom (ďalej len "Práva zodpovedajúce vecnému bremenu"). Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorením zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena medzi Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu, je

Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzatvorením zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudžích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu takejto odplaty. Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť (i) v prípade Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú nadzemnými elektrickými vedeniami, vymedzená zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie medzi krajnými vodičmi vedenia, a (ii) v prípade Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú podzemnými elektrickými vedeniami, 2 m, ak nebude medzi Zmluvnými stranami, vzhľadom na reálne priestorové možnosti, v prípade podzemných elektrických vedení, dohodnuté inak. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzatvorením zmlúv o zriadení vecného bremena, správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace), v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom.

3.17. Pre splnenie záväzkov Žiadateľa uvedených v článku 3. ods. 3.16. tejto prílohy poskytne Prevádzkovateľ Žiadateľovi vzor zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností, zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena a zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v článku 3. ods. 3.16. tejto prílohy povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Ak vlastníkom Zaťažených nehnuteľností podmieni uzatvorenie zmluvy o prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím vlastného vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Prevádzkovateľa vopred informovať a použiť takýto vzor iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku, je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu v sume 3 000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

3.18. Povinnosti Žiadateľa uvedené v článku 3. ods. 3.16. písm. a) tejto prílohy sa považujú za splnené dňom doručenia originálov listov vlastníctva, na ktorých bude Prevádzkovateľ uvedený ako výlučný vlastník Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností bez tiarch a poznámok, a v ktorých budú Potrebné časti Zaťažených nehnuteľností evidované ako "zastavaná plocha a nádvorie" alebo "ostatná plocha" a originálov všetkých zmlúv o odplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností uzatvorených v súlade s článkom 3. ods. 3.16. písm. a) tejto prílohy. Povinnosti Žiadateľa uvedené v článku 3. ods. 3.16. písm. b) tejto prílohy sa považujú za splnené dňom doručenia originálov listov vlastníctva, na ktorých budú zapísané Práva zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa viazuce na Zaťažených nehnuteľnostiach a originálov zmlúv o zriadení vecného bremena uzatvorených v súlade s článkom 3. ods. 3.16. písm. b) tejto prílohy.

3.19. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä:

a) Poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy uvedené v článku 3. ods. 3.17. tejto prílohy, najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti Žiadateľa o ich poskytnutie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v ostatných veciach, a to elektronicky ich odoslaním na e-mailovú adresu Žiadateľa, ktorú je Žiadateľ povinný za tým účelom uviesť v takejto žiadosti. Prílohou takejto žiadosti musí byť situačný výkres stavu územia z Projektovej dokumentácie, spracovaný na podklade katastrálnej mapy (register katastra nehnuteľností "C") a mapy určeného operátu (register katastra nehnuteľností "E"), so zakreslením Zariadení Prevádzkovateľa, v elektronickej forme vo formáte pdf a dwg a originál úradne overeného geometrického plánu na zameranie Potrebných častí Zaťažených nehnuteľností a Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu v elektronickej forme vo formáte pdf a dgn.

b) Podpísať zmluvy uvedené v článku 3. ods. 3.16. tejto prílohy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:

- doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku,

- doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú kompletne, t. j. vrátane všetkých príloh,
- podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy úradne osvedčené (Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana),
- budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Prevádzkovateľ oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto bodu odmietnuť.

c) Vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku, najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia elektronickej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie, na e-mailovú adresu kontaktnej osoby Prevádzkovateľa pre komunikáciu so Žiadateľom v ostatných veciach.

3.20. Zmluvné strany sa dohodli, že ak budú Zariadenia Prevádzkovateľa (s výnimkou Zariadení Prevádzkovateľa, ktoré sú transformačnými stanicami s vnútorným vyhotovením – kioskové alebo murované) podľa projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa budované na Zťažených nehnuteľnostiach – pozemkoch mimo zastavaného územia obce (s výnimkou Zťažených nehnuteľností Žiadateľa), nie je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam – pozemkom mimo zastavaného územia obce, na ktorých budú budované takéto Zariadenia Prevádzkovateľa, tak, ako je uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, ak:

a) v právoplatnom rozhodnutí stavebného úradu, ktorým stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno Zariadenia Prevádzkovateľa uskutočniť a prevádzkovať na Zťažených nehnuteľnostiach – pozemkoch mimo zastavaného územia obce, bude ako stavebník uvedený Prevádzkovateľ, a ak:

b) platné právne predpisy (najmä zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov) budú upravovať právo Prevádzkovateľa ako stavebníka Zariadení Prevádzkovateľa stavať (umiestniť) a prevádzkovať Zariadenia Prevádzkovateľa na Zťažených nehnuteľnostiach – pozemkoch mimo zastavaného územia obce a právo Prevádzkovateľa vstupu, prechodu a prejazdu za tým účelom na takéto Zťažené nehnuteľnosti, ako zákonné právo Prevádzkovateľa zodpovedajúce zákonnému vecnému bremenu.

Pre posúdenie toho, či sa Zťažené nehnuteľnosti – pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia obce, je rozhodujúci údaj o umiestnení Zťažených nehnuteľností – pozemkov evidovaný v katastri nehnuteľností.

DORUČENIE DOKLADOV

3.21. Žiadateľ je povinný v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy doručiť Prevádzkovateľovi vo vzťahu k Zariadeniam Prevádzkovateľa nasledujúce doklady (ďalej len "Doklady"):

- a) Projektová dokumentácia Zariadení Prevádzkovateľa pre stavebné povolenie v jednom vyhotovení potvrdená stavebným úradom (originál).
- b) Realizačná projektová dokumentácia Zariadení Prevádzkovateľa (i), v štyroch vyhotoveniach v papierovej forme a v elektronickej forme vo formátoch pdf, a dwg alebo dgn Súčasťou projektovej dokumentácie v papierovej forme musí byť položkový výkaz výmer (neocenенý rozpočet) spracovaný pre jednotlivé stavebné objekty, resp. prevádzkové súbory. Výkaz výmer musí zahŕňať materiálové položky ako aj montážne položky.
- c) Konštrukčná projektová dokumentácia potvrdená akreditovaným subjektom (originál) v jednom vyhotovení, ak je súčasťou Zariadení Prevádzkovateľa vyhradené technické elektrické zariadenie skupiny A.
- d) Územné rozhodnutie pre stavbu Zariadení Prevádzkovateľa (kópia).
- e) Stavebné povolenie pre stavbu Zariadení Prevádzkovateľa, v ktorom je ako stavebník uvedený Prevádzkovateľ, s vyznačenou právoplatnosťou príslušným stavebným úradom (originál).
- f) Vyjadrenia všetkých príslušných orgánov a organizácií k existencii inžinierskych sietí – potvrdená situácia + vyjadrenia (kópia).
- g) Vyjadrenia všetkých zainteresovaných orgánov a organizácií, vyplývajúcich zo stavebného povolenia (kópia).
- h) Vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu (kópia).
- i) Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak medzi Zariadenia Prevádzkovateľa patrí transformačná stanica (kópia).
- j) Stanovisko orgánu životného prostredia, štátnej vodnej správy §27 zákona 364/2004 Z. z., ak medzi Zariadenia Prevádzkovateľa patrí

transformačná stanica (kópia).

k) Stanovisko orgánov životného prostredia, odpadové hospodárstvo (kópia).

l) Stanovisko orgánu životného prostredia, ochrana prírody a krajiny ovzdušia (kópia).

m) Povolenie na výrub, ak v trase dôjde k výrubu stromov a kríkov (kópia).

n) Stanovisko pozemkového a lesného úradu podľa zákona 224/2002 ak je druh dotknutého pozemku PPF resp. LPF (kópia).

o) Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, ak sa stavba nachádza v ochrannom pásme vodného toku (kópia).

p) Dokumentácia posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade, že stavba bola posudzovaná v súlade so zákonom 24/2006 Z. z. Po realizácii stavby Žiadateľ zabezpečí vyhodnotenie súladu návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 38 zákona 24/2006 Z. z. (kópia).

q) Ak sa Zariadenia Prevádzkovateľa, alebo ich časť budú nachádzať v ochrannom pásme železničnej dráhy, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi vyjadrenia ŽSR, súhrnné stanovisko ŽSR a rozhodnutie Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (kópia).

r) Ak bude počas budovania Zariadení Prevádzkovateľa nevyhnutné užívanie štátnych ciest iným než zvyčajným spôsobom, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi vyjadrenia Správy a údržby ciest, Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií a Okresného dopravného inšpektorátu – v prípade štátnych ciest I. triedy vyjadrenie Krajského úradu, Krajského dopravného inšpektorátu (kópia).

s) Ak sa Zariadenia Prevádzkovateľa, alebo ich časť budú nachádzať v ochrannom pásme štátnej cesty mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme štátnej cesty. Ak ide o povolenie výnimky v ochrannom pásme diaľnice a rýchlostnej cesty, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (kópia).

t) Súpis Zťažených nehnuteľností (parcelné číslo, katastrálne územie, register katastra nehnuteľností) spracovaný do vzorového formulára Prevádzkovateľa a doklady majetkovoprávneho vysporiadania vzťahu Prevádzkovateľa k Zťaženým nehnuteľnostiam, uvedené v článku 3. ods. 3. 18. tejto prílohy.

u) Originál úradne overeného geometrického plánu na zameranie Potrebných častí Zťažených nehnuteľností a Práv zodpovedajúcich vecnému bremenu, a to v papierovej forme a elektronickej forme vo formáte pdf a dgn.

v) Ak je súčasťou projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa vyhradené technické elektrické zariadenie skupiny A, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi originál odborného stanoviska k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, vydaného akreditovaným subjektom v zmysle § 5 ods. 3 a ods. 4 Vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Ak sú súčasťou projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa len elektrické vedenia nízkeho napätia, odborné stanovisko akreditovaného subjektu k dokumentácii, ktorým sa posudzuje konštrukčná dokumentácia, nie je potrebné.

w) Ak je súčasťou projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa distribučná transformačná stanica (kiosková, murovaná) alebo ak je súčasťou projektovej dokumentácie Zariadení Prevádzkovateľa umiestnenie technologického zariadenia distribučnej transformačnej stanice v nebytovom priestore, je Žiadateľ povinný doručiť Prevádzkovateľovi projekt protipožiarinej bezpečnosti stavby, vypracovaný špecialistom požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, a vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a originál stanoviska Hasičského a záchranného zboru.

x) Časový harmonogram výstavby Zariadení Prevádzkovateľa a Zariadení Žiadateľa. Ak Zariadenia Žiadateľa budú budované vo viacerých etapách, je Žiadateľ povinný predložiť časový harmonogram výstavby na každú etapu samostatne.

3.22. Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady a Doklady doručené Prevádzkovateľovi nebudú mať nedostatky (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto prílohou), Prevádzkovateľ túto skutočnosť Žiadateľovi písomne potvrdí v preberacom protokole (ďalej len "Potvrdenie"). V súlade s § 19 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 25 a § 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bude obstarávacía cena hmotného majetku Žiadateľa bezodplatne

odovzdaného do vlastníctva Prevádzkovateľa zabezpečujúceho jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu, stanovená na základe odborného odhadu v súlade s internými predpismi Prevádzkovateľa.

3.23. Prevádzkovateľ odošle Potvrdenie Žiadateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia všetkých Dokladov. Pre vylúčenie pochybností, ak Potvrdenie za Prevádzkovateľa bude podpisovať viacero organizačných jednotiek Prevádzkovateľa, Potvrdenie sa považuje za vystavené Prevádzkovateľom v deň jeho podpisu poslednou z takýchto organizačných jednotiek Prevádzkovateľa.

3.24. Ak Doklady doručené Prevádzkovateľovi budú mať nedostatky (napr. ich nesúlad s platnými právnymi predpismi alebo touto prílohou), Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi nedostatky Dokladov. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi nedostatky Dokladov (ďalej len "Oznámenie o nedostatkoch"), Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia všetkých Dokladov, a to elektronickým spôsobom na e-mailové adresy Žiadateľa uvedené v článku 3. ods. 3.2. tejto prílohy. Prevádzkovateľ vydá Potvrdenie podľa článku 3. ods. 3.22. tejto prílohy až po odstránení nedostatkov Dokladov, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po odstránení nedostatkov Dokladov.

3.25. Doručovacia adresa Prevádzkovateľa pre doručovanie Dokladov je:

Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292, 810 00 Bratislava 1.

3.26. Ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy nedoručí Prevádzkovateľovi Doklady, alebo ak Žiadateľ v lehote 3 rokov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy neodstráni vady Dokladov uvedené v Oznámení o nedostatkoch, táto Zmluva zaniká.

OSTATNÉ POVINNOSTI ŽIADATEĽA

3.27. Žiadateľ je povinný dodržiavať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk.

3.28. Technické podmienky pripojenie uvedené v tejto prílohe boli Prevádzkovateľom stanovené na základe informácií o charaktere odberu elektriny uvedených Žiadateľom v prílohe žiadosti o pripojenie (ďalej len "Charakter odberu elektriny"). Žiadateľ je povinný dodržať Charakter odberu elektriny po celý čas platnosti tejto Zmluvy. Ak po uzatvorení tejto Zmluvy Prevádzkovateľ pred splnením technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo vyjadriť nesúhlas s pripojením do DS v odbornom mieste uvedenom v tejto Zmluve (ďalej len "Odborné miesto"). Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po splnení technických podmienok pripojenia vo vzťahu k Odbornému miestu Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny bude iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo Odborné miesto nepripojiť do DS. Ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu, má Prevádzkovateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Ak po pripojení Odborného miesta do DS Prevádzkovateľ zistí, že charakter odberu elektriny je iný ako Charakter odberu elektriny, Prevádzkovateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Žiadateľ nevykoná nápravu najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Žiadateľovi na nápravu.

3.29. Žiadateľ je oprávnený pripojiť do DS v odbornom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy výlučne odberné elektrické zariadenie a elektrickú prípojku, ktorá je určená na pripojenie odberného elektrického zariadenia do DS. Ak Žiadateľ pripojí do DS v odbornom mieste uvedenom v článku II. tejto Zmluvy iné zariadenie ako odberné elektrické zariadenie a elektrická prípojka, ktorá je určená na pripojenie odberného elektrického zariadenia do DS (napr. zariadenie na výrobu elektriny alebo zariadenie na distribúciu elektriny), je Prevádzkovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Žiadateľ takéto zariadenie neodpojí od DS ani v lehote 5 kalendárnych dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa.

ZMLUVA

Telefónny kontakt Žiadateľa: 0948761807

Emailový kontakt Žiadateľa: obecnyurad@obeczoHOR.sk



**ZÁPADOSLOVENSKÁ
DISTRIBUČNÁ**

Príloha č. 2 – Grafické znázornenie pripojenia

Prístavba ZŠ Zohor
122602490 Prístavba

EH11A.3
VNr - KKT, NNR - 8v.v.
DTr. 1x400kVA Prevod.
odbočka +-0%
napojenie TS 22kV kab.
V 145 z ES M 8107 typ si

1-3xAlFe6 70+50

1-4xKY 3x95+70

00286, 00287, 00288, 00289, 0075-0028, 0075-0065, 0075-0080, 0075-0102, 0075-0103, 0075-0104, 0075-0105, 0075-0106, 0075-0107, 0075-0108, 0075-0109, 0075-0110, 0075-0111, 0075-0112, 0075-0113, 0075-0114, 0075-0115, 0075-0116, 0075-0117, 0075-0118, 0075-0119, 0075-0120, 0075-0121, 0075-0122, 0075-0123, 0075-0124, 0075-0125, 0075-0126, 0075-0127, 0075-0128, 0075-0129, 0075-0130, 0075-0131, 0075-0132, 0075-0133, 0075-0134, 0075-0135, 0075-0136, 0075-0137, 0075-0138, 0075-0139, 0075-0140, 0075-0141, 0075-0142, 0075-0143, 0075-0144, 0075-0145, 0075-0146, 0075-0147, 0075-0148, 0075-0149, 0075-0150, 0075-0151, 0075-0152, 0075-0153, 0075-0154, 0075-0155, 0075-0156, 0075-0157, 0075-0158, 0075-0159, 0075-0160, 0075-0161, 0075-0162, 0075-0163, 0075-0164, 0075-0165, 0075-0166, 0075-0167, 0075-0168, 0075-0169, 0075-0170, 0075-0171, 0075-0172, 0075-0173, 0075-0174, 0075-0175, 0075-0176, 0075-0177, 0075-0178, 0075-0179, 0075-0180, 0075-0181, 0075-0182, 0075-0183, 0075-0184, 0075-0185, 0075-0186, 0075-0187, 0075-0188, 0075-0189, 0075-0190, 0075-0191, 0075-0192, 0075-0193, 0075-0194, 0075-0195, 0075-0196, 0075-0197, 0075-0198, 0075-0199, 0075-0200, 0075-0201, 0075-0202, 0075-0203, 0075-0204, 0075-0205, 0075-0206, 0075-0207, 0075-0208, 0075-0209, 0075-0210, 0075-0211, 0075-0212, 0075-0213, 0075-0214, 0075-0215, 0075-0216, 0075-0217, 0075-0218, 0075-0219, 0075-0220, 0075-0221, 0075-0222, 0075-0223, 0075-0224, 0075-0225, 0075-0226, 0075-0227, 0075-0228, 0075-0229, 0075-0230, 0075-0231, 0075-0232, 0075-0233, 0075-0234, 0075-0235, 0075-0236, 0075-0237, 0075-0238, 0075-0239, 0075-0240, 0075-0241, 0075-0242, 0075-0243, 0075-0244, 0075-0245, 0075-0246, 0075-0247, 0075-0248, 0075-0249, 0075-0250, 0075-0251, 0075-0252, 0075-0253, 0075-0254, 0075-0255, 0075-0256, 0075-0257, 0075-0258, 0075-0259, 0075-0260, 0075-0261, 0075-0262, 0075-0263, 0075-0264, 0075-0265, 0075-0266, 0075-0267, 0075-0268, 0075-0269, 0075-0270, 0075-0271, 0075-0272, 0075-0273, 0075-0274, 0075-0275, 0075-0276, 0075-0277, 0075-0278, 0075-0279, 0075-0280, 0075-0281, 0075-0282, 0075-0283, 0075-0284, 0075-0285, 0075-0286, 0075-0287, 0075-0288, 0075-0289, 0075-0290, 0075-0291, 0075-0292, 0075-0293, 0075-0294, 0075-0295, 0075-0296, 0075-0297, 0075-0298, 0075-0299, 0075-0300, 0075-0301, 0075-0302, 0075-0303, 0075-0304, 0075-0305, 0075-0306, 0075-0307, 0075-0308, 0075-0309, 0075-0310, 0075-0311, 0075-0312, 0075-0313, 0075-0314, 0075-0315, 0075-0316, 0075-0317, 0075-0318, 0075-0319, 0075-0320, 0075-0321, 0075-0322, 0075-0323, 0075-0324, 0075-0325, 0075-0326, 0075-0327, 0075-0328, 0075-0329, 0075-0330, 0075-0331, 0075-0332, 0075-0333, 0075-0334, 0075-0335, 0075-0336, 0075-0337, 0075-0338, 0075-0339, 0075-0340, 0075-0341, 0075-0342, 0075-0343, 0075-0344, 0075-0345, 0075-0346, 0075-0347, 0075-0348, 0075-0349, 0075-0350, 0075-0351, 0075-0352, 0075-0353, 0075-0354, 0075-0355, 0075-0356, 0075-0357, 0075-0358, 0075-0359, 0075-0360, 0075-0361, 0075-0362, 0075-0363, 0075-0364, 0075-0365, 0075-0366, 0075-0367, 0075-0368, 0075-0369, 0075-0370, 0075-0371, 0075-0372, 0075-0373, 0075-0374, 0075-0375, 0075-0376, 0075-0377, 0075-0378, 0075-0379, 0075-0380, 0075-0381, 0075-0382, 0075-0383, 0075-0384, 0075-0385, 0075-0386, 0075-0387, 0075-0388, 0075-0389, 0075-0390, 0075-0391, 0075-0392, 0075-0393, 0075-0394, 0075-0395, 0075-0396, 0075-0397, 0075-0398, 0075-0399, 0075-0400, 0075-0401, 0075-0402, 0075-0403, 0075-0404, 0075-0405, 0075-0406, 0075-0407, 0075-0408, 0075-0409, 0075-0410, 0075-0411, 0075-0412, 0075-0413, 0075-0414, 0075-0415, 0075-0416, 0075-0417, 0075-0418, 0075-0419, 0075-0420, 0075-0421, 0075-0422, 0075-0423, 0075-0424, 0075-0425, 0075-0426, 0075-0427, 0075-0428, 0075-0429, 0075-0430, 0075-0431, 0075-0432,

[illegible]

Príloha č. 2 - Grafické znázornenie pripojenia

Prístavba ZŠ Zohor
122602490 Prístavba

EH11A.3
VNr - KKT, NNR - 8 vyv.
DTr. 1x400kVA Prevod.
odbočka +-0%
napojenie TS 22kV kab.
V 145 z ES M 8107 typ si

Príloha č. 2 - Grafické znázornenie pripojenia

Prístavba ZŠ Zohor
122602490 Prístavba

EH11A.3

VNr - KKT, NNR - 8 vyv.

DTr. 1x400kVA Prevod.
odbočka +-0%
napojenie TS 22kV kab.
V 145 z ES ML 8107 typ si


Príloha č. 2 - Grafické znázornenie pripojenia

Prístavba ZŠ Zohor
122602490 Prístavba

EH11A.3

VNr - KKT, NNR - 8 vyv.

DTr. 1x400kVA Prevod.
odbočka +-0%
napojenie TS 22kV kab.
V 145 z ES ML 8107 typ si

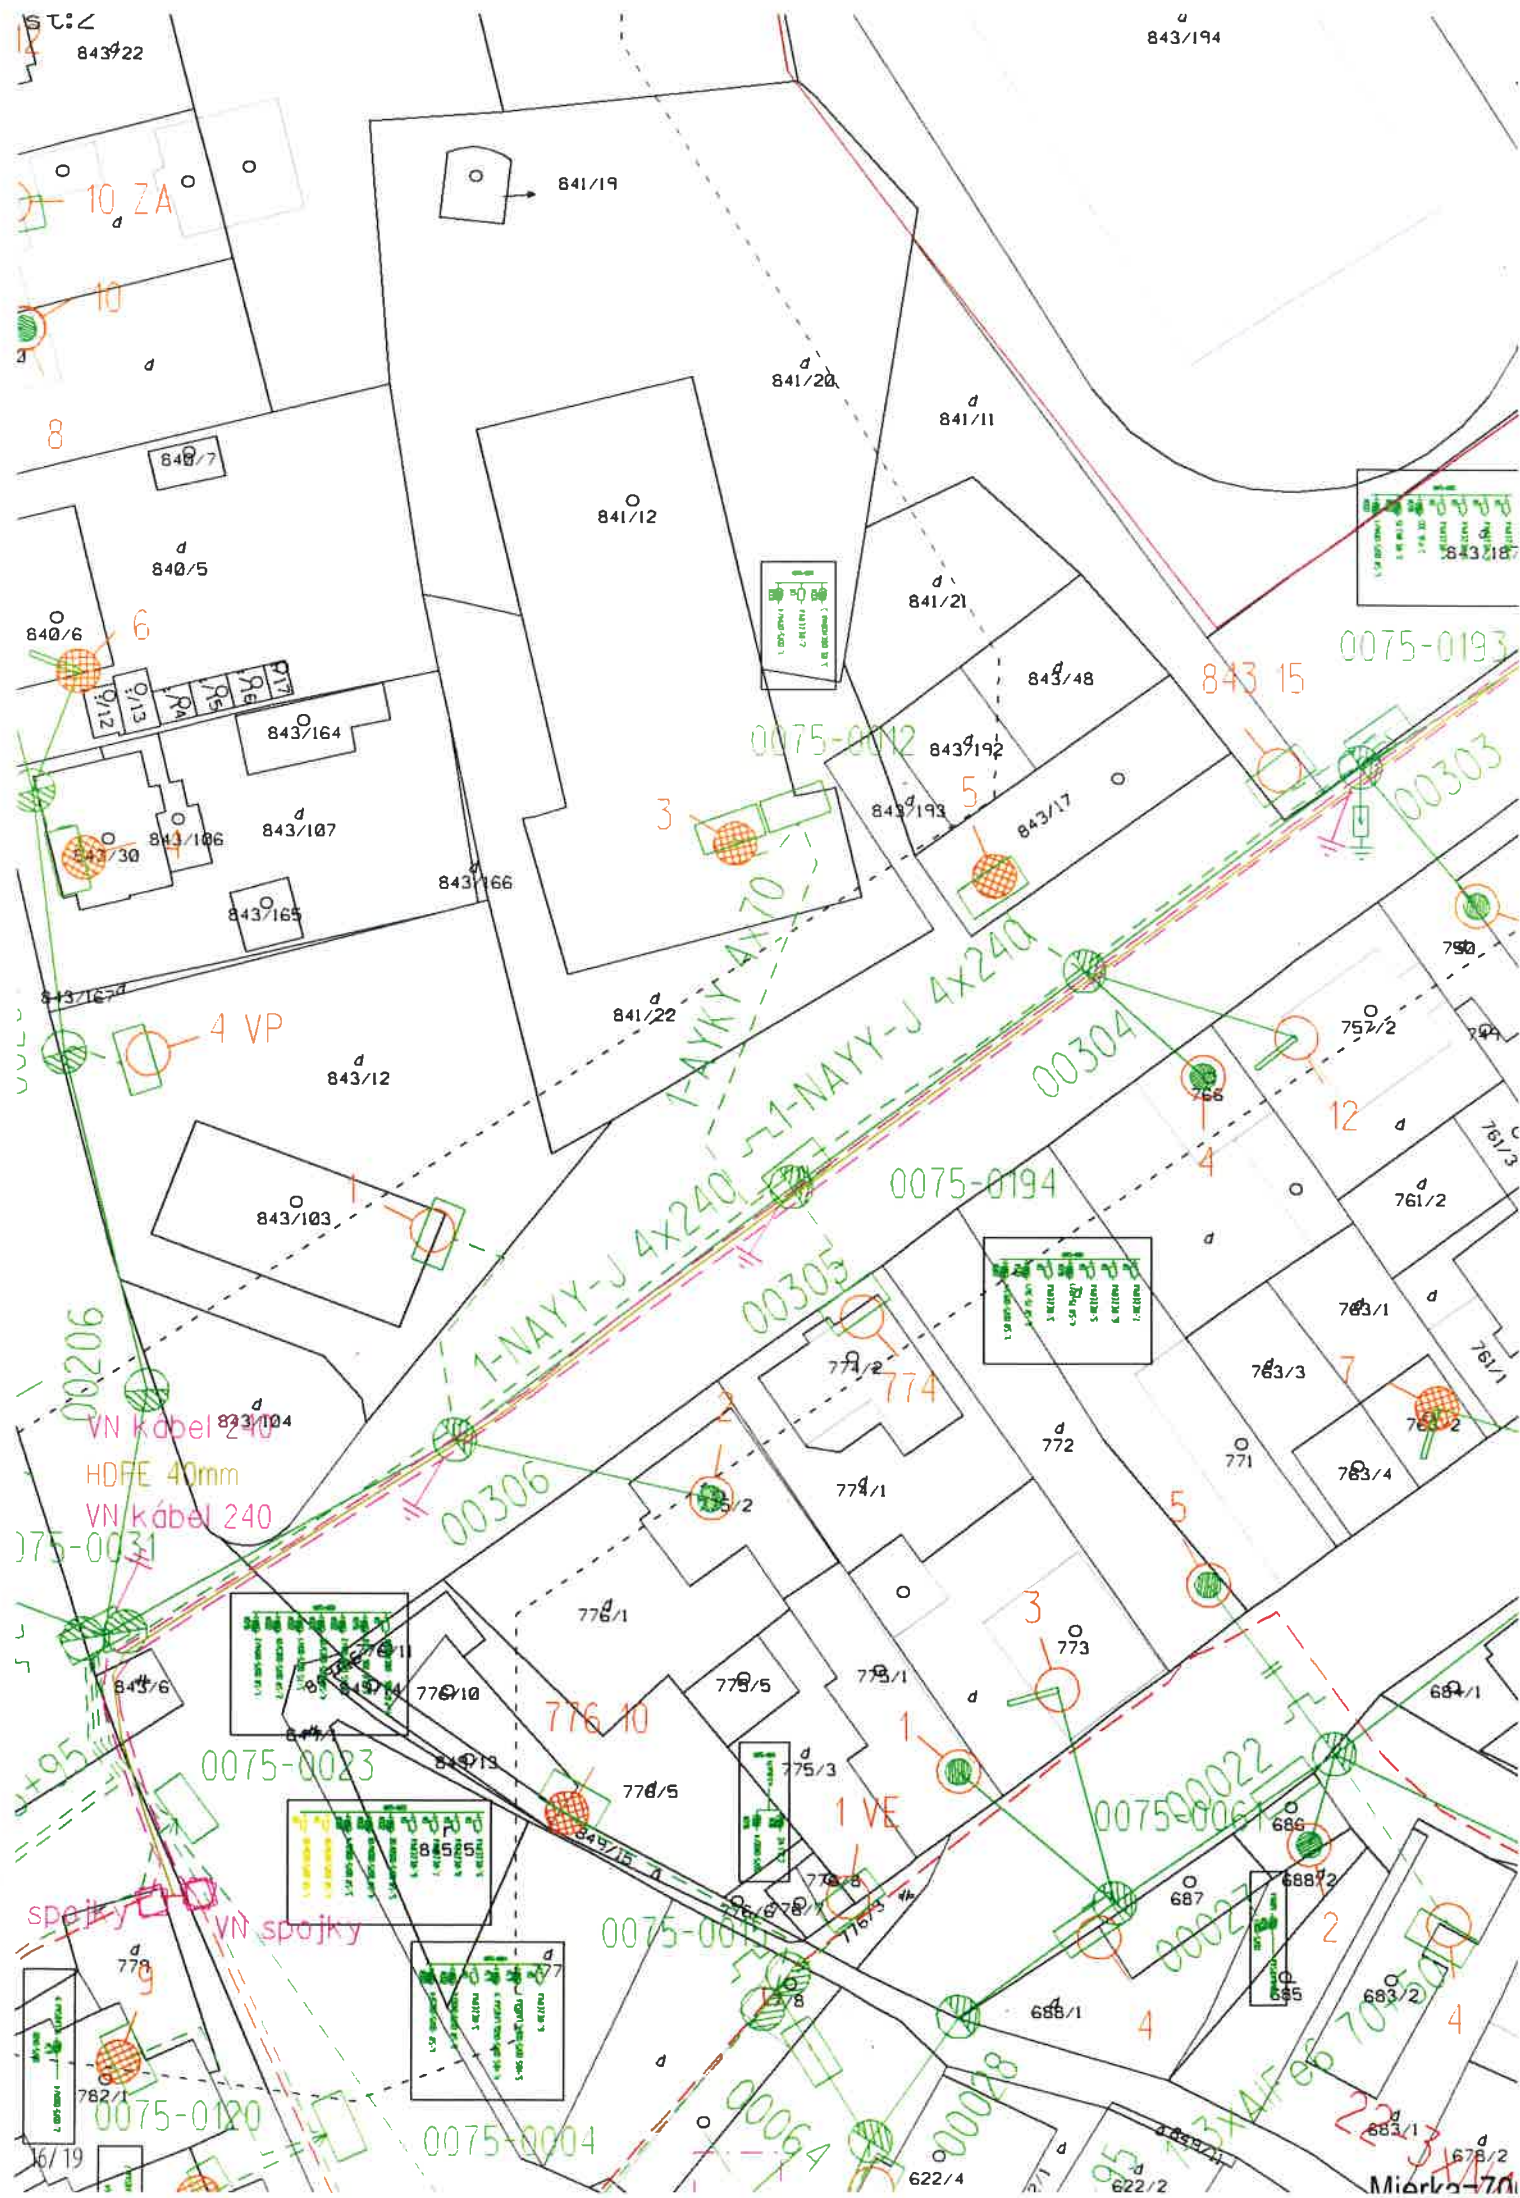

medzi SR 0075-0091 a 0075-0114

0075-0091 Spojka
dement prepoj

Napojené z NNR v TS 843

Prístavba ZŠ Zohor
UTI_DGU2508459

098

843/15

17/ 19

Mark 2-70

ST:4

843/191

843/1

1-3xAlFe6 50+35

00300

731/3

732/2

731/1

732/1

736/1

734

739/3

739/4

744/2

744/3

744/4

744/5

744/6

744/7

744/8

744/9

744/10

744/11

744/12

744/13

744/14

744/15

744/16

744/17

744/18

744/19

744/20

744/21

744/22

744/23

744/24

744/25

744/26

744/27

744/28

744/29

744/30

744/31

744/32

744/33

744/34

744/35

744/36

744/37

744/38

744/39

744/40

744/41

744/42

744/43

744/44

744/45

744/46

744/47

744/48

744/49

744/50

744/51

744/52

744/53

744/54

744/55

744/56

744/57

744/58

744/59

744/60

744/61

744/62

744/63

744/64

744/65

744/66

744/67

744/68

744/69

744/70

744/71

744/72

744/73

744/74

744/75

744/76

744/77

744/78

744/79

744/80

744/81

744/82

744/83

744/84

744/85

744/86

744/87

744/88

744/89

744/90

744/91

744/92

744/93

744/94

744/95

744/96

744/97

744/98

744/99

744/100

744/101

744/102

744/103

744/104

744/105

744/106

744/107

744/108

744/109

744/110

744/111

744/112

744/113

744/114

744/115

744/116

744/117

744/118

744/119

744/120

744/121

744/122

744/123

744/124

744/125

744/126

744/127

744/128

744/129

744/130

744/131

744/132

744/133

744/134

744/135

744/136

744/137

744/138

744/139

744/140

744/141

744/142

744/143

744/144

744/145

744/146

744/147

744/148

744/149

744/150

744/151

744/152

744/153

744/154

744/155

744/156

744/157

744/158

744/159

744/160

744/161

744/162

744/163

744/164

744/165

744/166

744/167

744/168

744/169

744/170

744/171

744/172

744/173

744/174

744/175

744/176

744/177

744/178

744/179

744/180

744/181

744/182

744/183

744/184

744/185

744/186

744/187

744/188

744/189

744/190

744/191

744/192

744/193

744/194

744/195

744/196

744/197

744/198

744/199

744/200

744/201

744/202

744/203

744/204

744/205

744/206

744/207

744/208

744/209

744/210

744/211

744/212

744/213

744/214

744/215

744/216

744/217

744/218

744/219

744/220

744/221

744/222

744/223

744/224

744/225

744/226

744/227

744/228

744/229

744/230

744/231

744/232

744/233

744/234

744/235

744/236

744/237

744/238

744/239

744/240

744/241

744/242

744/243

744/244

744/245

744/246

744/247

744/248

744/249

744/250

744/251

744/252

744/253

744/254

744/255

744/256

744/257

744/258

744/259

744/260

744/261

744/262

744/263

744/264

744/265

744/266

744/267

744/268

744/269

744/270

744/271

744/272

744/273

744/274

744/275

744/276

744/277

744/278

744/279

744/280

744/281

744/282

744/283

744/284

744/285

744/286

744/287

744/288

744/289

